


Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a.


Fjernvarmedeklaration 2023

Data fra 2022


Vedvarende energi

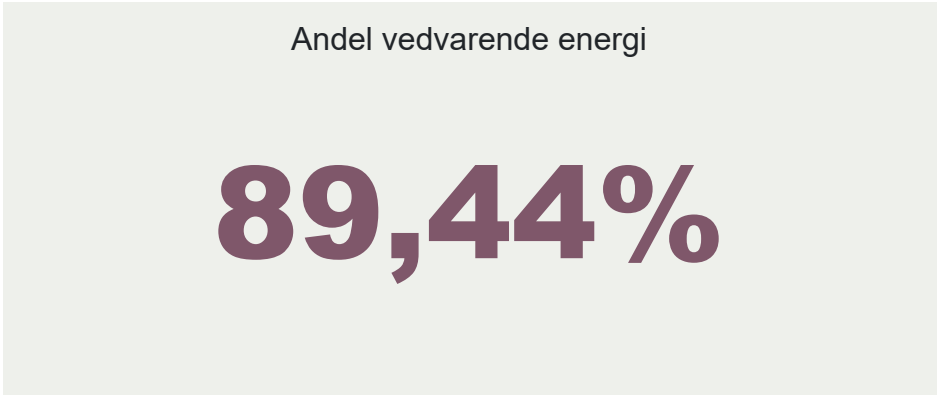

Rangering - CO₂ udledning

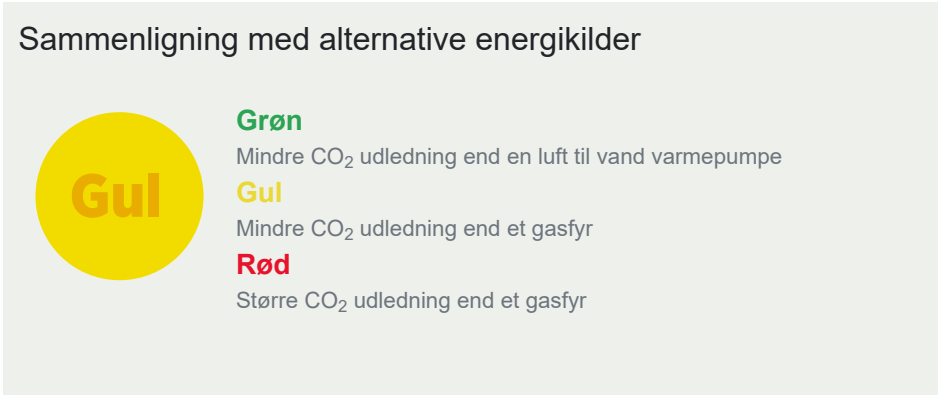

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

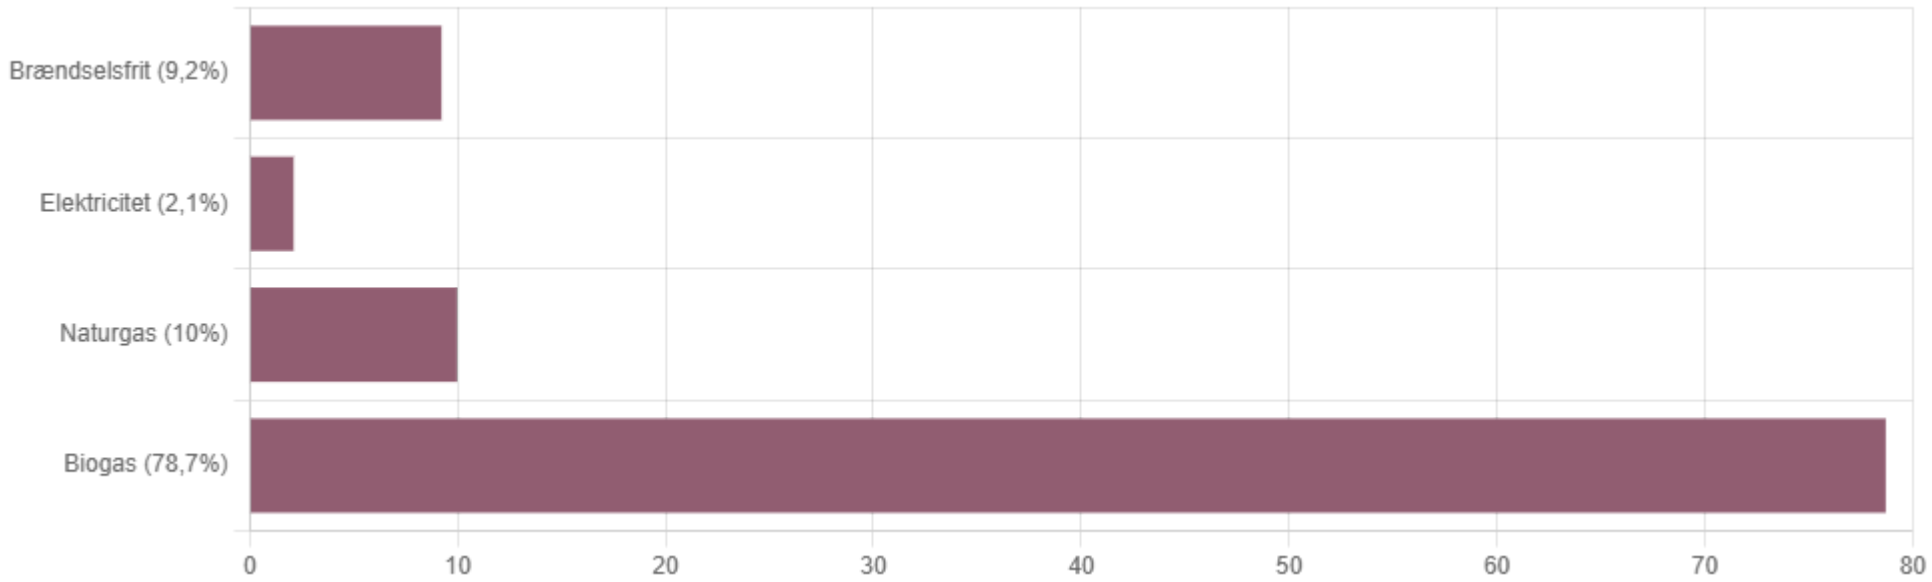

Miljødekларation

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	8,6	kg/GJ	31,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	218,6	g/GJ	787,0	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	1,0	g/GJ	3,6	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	15,0	kg/GJ	54,1	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	12,7	g/GJ	45,7	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	110,1	g/GJ	396,4	mg/kWh
CO (Kulilte)	164,6	g/GJ	592,6	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	5,7	g/GJ	20,5	mg/kWh
Partikler (TSP)	1,6	g/GJ	5,8	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a.
CVR: 11278612
Solbakken 1 | 8832 Skals
+45 86 69 49 23 | npw@skalsvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirkksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.